


AFSCHRIJVING OVER INVESTERING, ENERGIEKOSTEN EN ONDERHOUD OVER 10 JAAR PER SYSTEEM *
 ZONDER INFLATIECORRECTIE, RENTEVERLIES EN BIJ GELIJKBLIJVENDE ENERGIEPRIJZEN

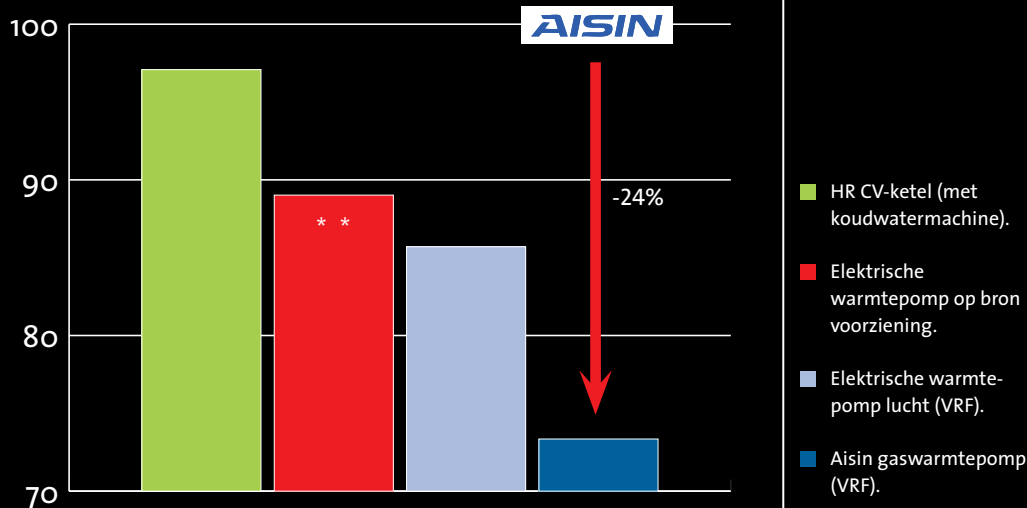

* * In deze vergelijking heeft de elektrische warmtepomp op bronvoorziening 10 jaar beperkte koeling geleverd en is dus in gebruikscomfort niet vergelijkbaar met de andere 3 systemen.

* Dit blokschema is het resultaat van berekeningen gebaseerd op de volgende case:
 Nieuwbouw kantoorverdieping van 685 m², netto gebruiksoppervlak van 585 m².